

nr GSP-74401/MOD- 16/2010

## **OPINIA**

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póź. zm.) oraz rozdziałów 3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455 )

### **UZGADNIA SIĘ POD WARUNKIEM**

**uwzględnienia uwag i zaleceń zawartych w niniejszej opinii  
dokumentację projektową: PZT - Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-3 na dz. nr 2  
przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze.**

**Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ  
Halina Łukaszewska  
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Góra**

**NIP 611-101-93-94**

**Zlecenie nr**

**z dnia : 04.02.2010**

**wpłynęło dnia : 04.02.2010**

### **UWAGI I ZALECENIA**

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem , że nie zaistnieją przypadki wyszczególnione w § 13 ust. 2 w/w rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
6. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Kopie niniejszej opinii wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**  
  
**Andrzej Łukawa**  
**GEODETA MIASTA**

304C

GEODETA UPRAWNIENY  
Antoni Prask  
58-560 JELENIA GÓRA  
ul. Struga 21a  
nr upr. zawodowego 11284



MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Załącznik do opinii nr 16/2010

2010 -02- 18

- Projektowany kanał awaryjny Ks PVC kl. N D315  
— Istniejący kanał grawitacyjny Ks - do wykorzystania  
— Granice działek

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>SANGAZ</div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA</div>					
TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-3 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze - działka nr 2.					NR UMOWY:    SKALA: 1:500
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszczevska	3/98/JG	01.2010		
ASYSTENT	mgr inż. Katarzyna Panek		01.2010		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOŚ/07	01.2010		
					NR RYS.: 2





®

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12  
tel. (0-75) 75-520-91(3), fax (0-75) 75-520-91**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 60.972.500,-

Znak pisma **TDI/5000/21/2010**

Jelenia Góra 15-02-2010

**SANGAZ****PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ  
I GAZOWNICTWA****UL. WOJSKA POLSKIEGO 89/5  
58-500 JELENIA GÓRA**

**Dotyczy:** uzgodnienia przebudowy przepompowni PŚ2 i PŚ3 zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2010 r. Tut. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o., uzgadnia przedłożone projekty przebudowy istniejącej przepompowni PŚ2 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej przy bud. nr 52 (dz. nr 2) oraz przepompowni PŚ3 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 95 (dz. nr 41/2).

Wszelkie roboty związane z przebudową istniejących przepompowni prowadzić pod nadzorem i przy udziale uprawnionych przedstawicieli tut. Przedsiębiorstwa PWiK „WODNIK” Sp. z o. o.

Do wiadomości:

1. TOK-w/m
2. A/A

Sprawę prowadzi:

Dział Dokumentacji Technicznej  
i Inwestycji  
Ryszard Karbownik

WICEPREZES Zarządu  
mgr inż. Małgorzata Lipka

PLA PROJEKTANTA



MZDiM/D-2/ 464 /10

DECYZJA Nr 11/WD3/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r. z późniejszymi zmianami), §140 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) §1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z 2004r.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.) oraz upoważnienie nr 214/04 z dnia 5 lutego 2004 roku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze Panu Czesławowi Wandzłowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Pl. Piastowski 12  
58-560 Jelenia Góra

działającej przez pełnomocnika:  
PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII  
SANITARNEJ I GAZOWNICTWA  
SANGAZ  
Halina Łukaszewska  
ul. Wojska Polskiego 89/5  
58-500 Jelenia Góra

uzgadnia lokalizację przepompowni ścieków oraz budowy tymczasowego kanału sanitarnego PVC D315mm na działce drogowej nr 50 (AM-22 obręb 0060) stanowiącej drogę gminną ul. Wiejską w Jeleniej Górze na następujących warunkach:

1. Zezwala się na wykonanie projektowanego przyłącza wykopem otwartym w poboczu ul. Wiejskiej.
2. Nawierzchnię pobocza odbudować zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
3. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni odbudować ją zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.
4. Rozkopane tereny zielone należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Po zakończeniu robót instalacyjnych i zasypaniu wykopów warstwami gruntu grubości 30cm łącznie z jego zagęszczeniem, należy przedłożyć przy odbiorze robót protokół zagęszczenia gruntu.
6. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. nr 17 poz. 1728 i 1729/.



7. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne.
8. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodnikach.
9. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ulicy Wiejskiej powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt inwestora.
10. Zasypanie wykopów nie może być wykonywane w temperaturze poniżej 0 °C.
11. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym ulicy Wiejskiej. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
12. Decyzja ważna jest wraz załącznikiem graficznym, którym jest mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowaną trasą projektowanego tymczasowego kanału sanitarnego.
13. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 3 lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
14. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ulicy jak wyżej i wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tutejszego Zarządu w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powołując się na niniejszą decyzję.
15. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia robót budowlanych, projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię niniejszej decyzji.
16. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego ulicy Wiejskiej na cele budowlane.
17. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.
18. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania stron.

#### POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006r./ odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Czesław Wandzel  
DYREKTOR MZDiM

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a MZDiM

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
I MOSTÓW**


58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a  
tel. 642 00 33, fax 642 00 34

-3-

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 11/WD3/2010  
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.**

ul. Wiejska – nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia tłuczniowa 0/31,5	gr. 10 cm
Podbudowa tłuczniowa 0/63	gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku	gr. 10 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu

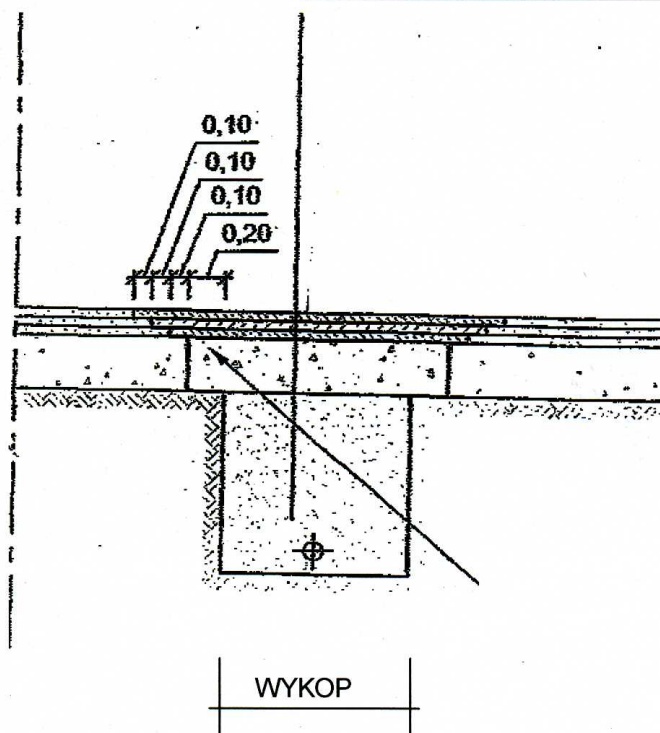


Z-ca DYREKTORA

Jerzy Ręgis

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UZGODNIENIA NR 11/WD3/2010**  
**WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.**

ul. Wiejska – nawierzchnia jezdni

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego	gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie	gr. 20 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu

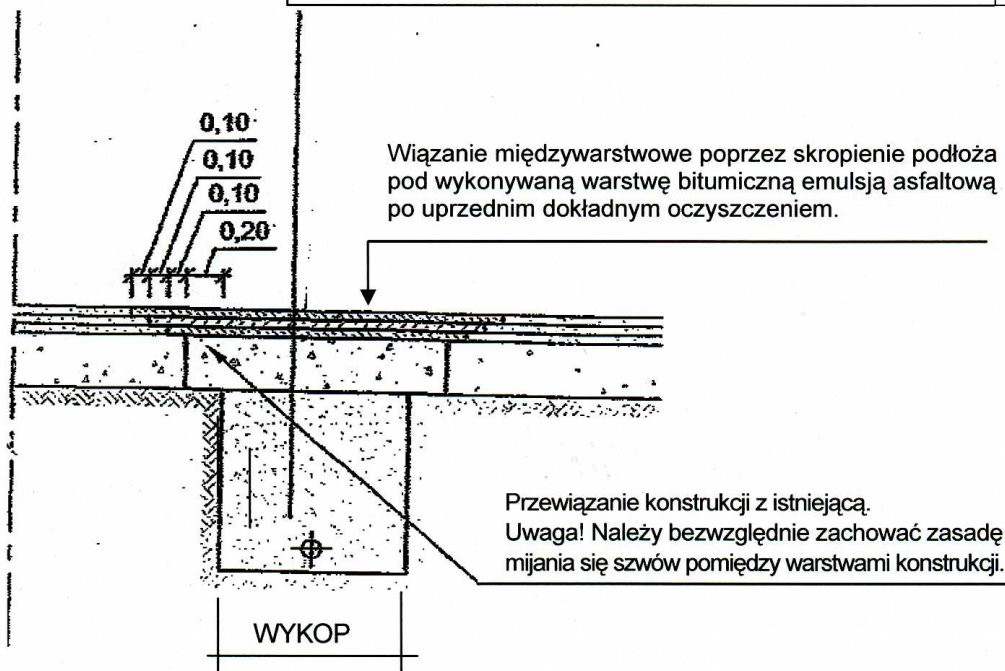

Z-ca DYREKTORA

Jerzy Biegus



		<p><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ</b> <b>ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA</b></p>			
<b>TEMAT:</b>		Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-3 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze - działka nr 2.			<b>NR UMOWY:</b>
<b>STADIUM:</b>		<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>		Projekt zagospodarowania terenu			<b>SKALA:</b> 1:500
<b>STANOWSKO</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>	<b>NR PROJEKTU</b>   <b>NR RYS.: 2</b>
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	02.2010		
<b>ASYSTENT</b>	mgr inż. Katarzyna Panek		02.2010		
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. Anna Wojska	113/DOŚ/07	02.2010		